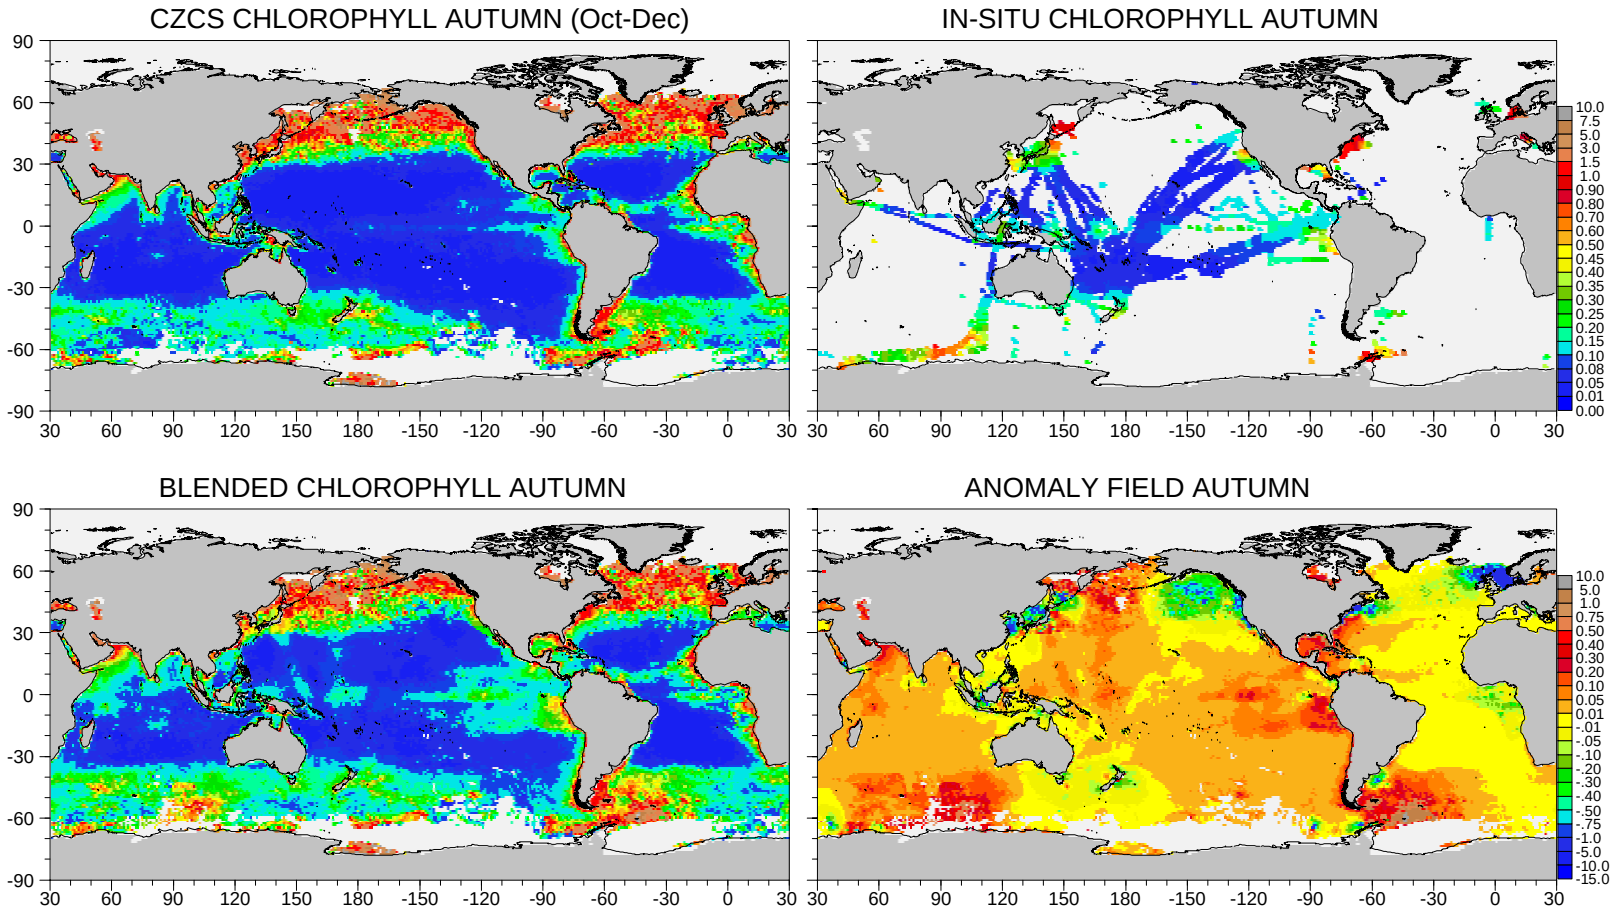
CZCS CHLOROPHYLL AUTUMN (Oct-Dec)
IN-SITU CHLOROPHYLL AUTUMN
BLENDED CHLOROPHYLL AUTUMN
ANOMALY FIELD AUTUMN
90
60
30
0
-30
-60
-90
30 60 90 120 150 180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30
10.0 7.5 5.0 3.0 1.5 1.0 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.01 0.00
10.0 5.0 1.0 0.75 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 -.01 -.05 -.10 -.20 -.30 -.40 -.50 -.75 -1.0 -5.0 -10.0 -15.0